


Dia de juliol	Clorurs (mgCl/L)
1	426
2	390,5
3	376,3
4	362,1
5	355
6	369,2
7	355
8	355
9	369,2
10	369,2
11	376,3
12	355
13	362,1
14	355
15	355
16	376,3
17	355
18	362,1
19	355
20	347,9
21	355
22	752,6
23	532,5
24	639
25	497
26	426
27	390,5
28	426
29	447,3
30	355
31	319,5
mitjana	402,2

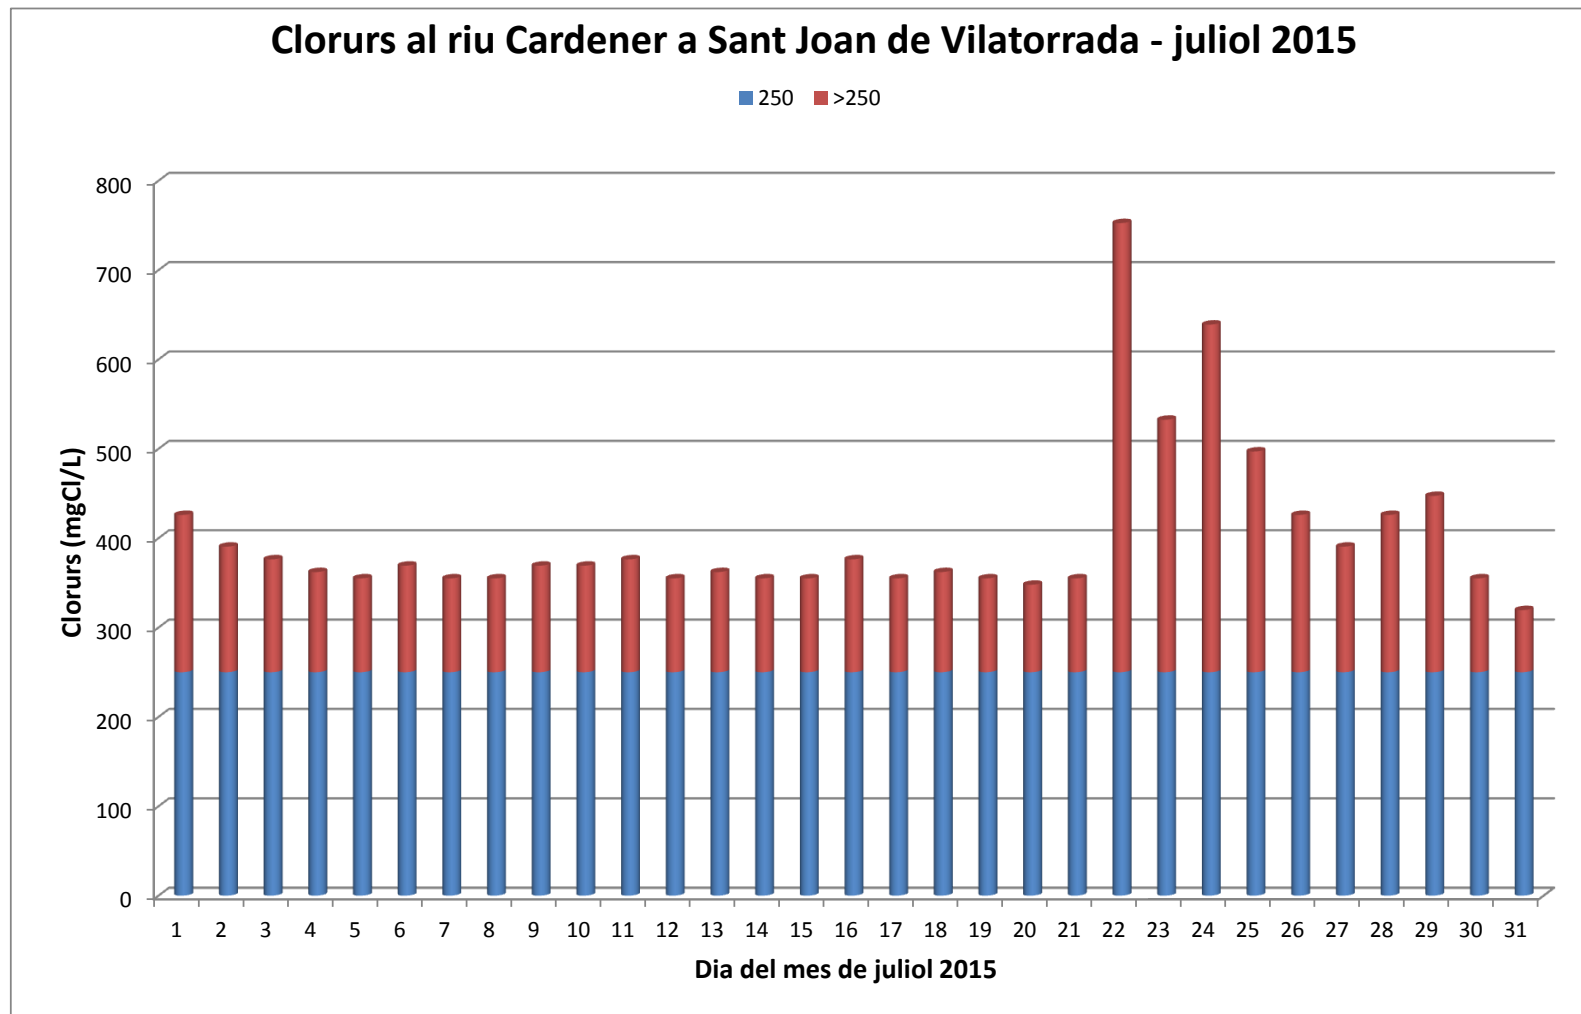

250 mg Cl/L és el màxim de clorur admès a les aigües destinades al consum humà
Dades de Gerard Solernou i Aaron Mañas / IES Quercus